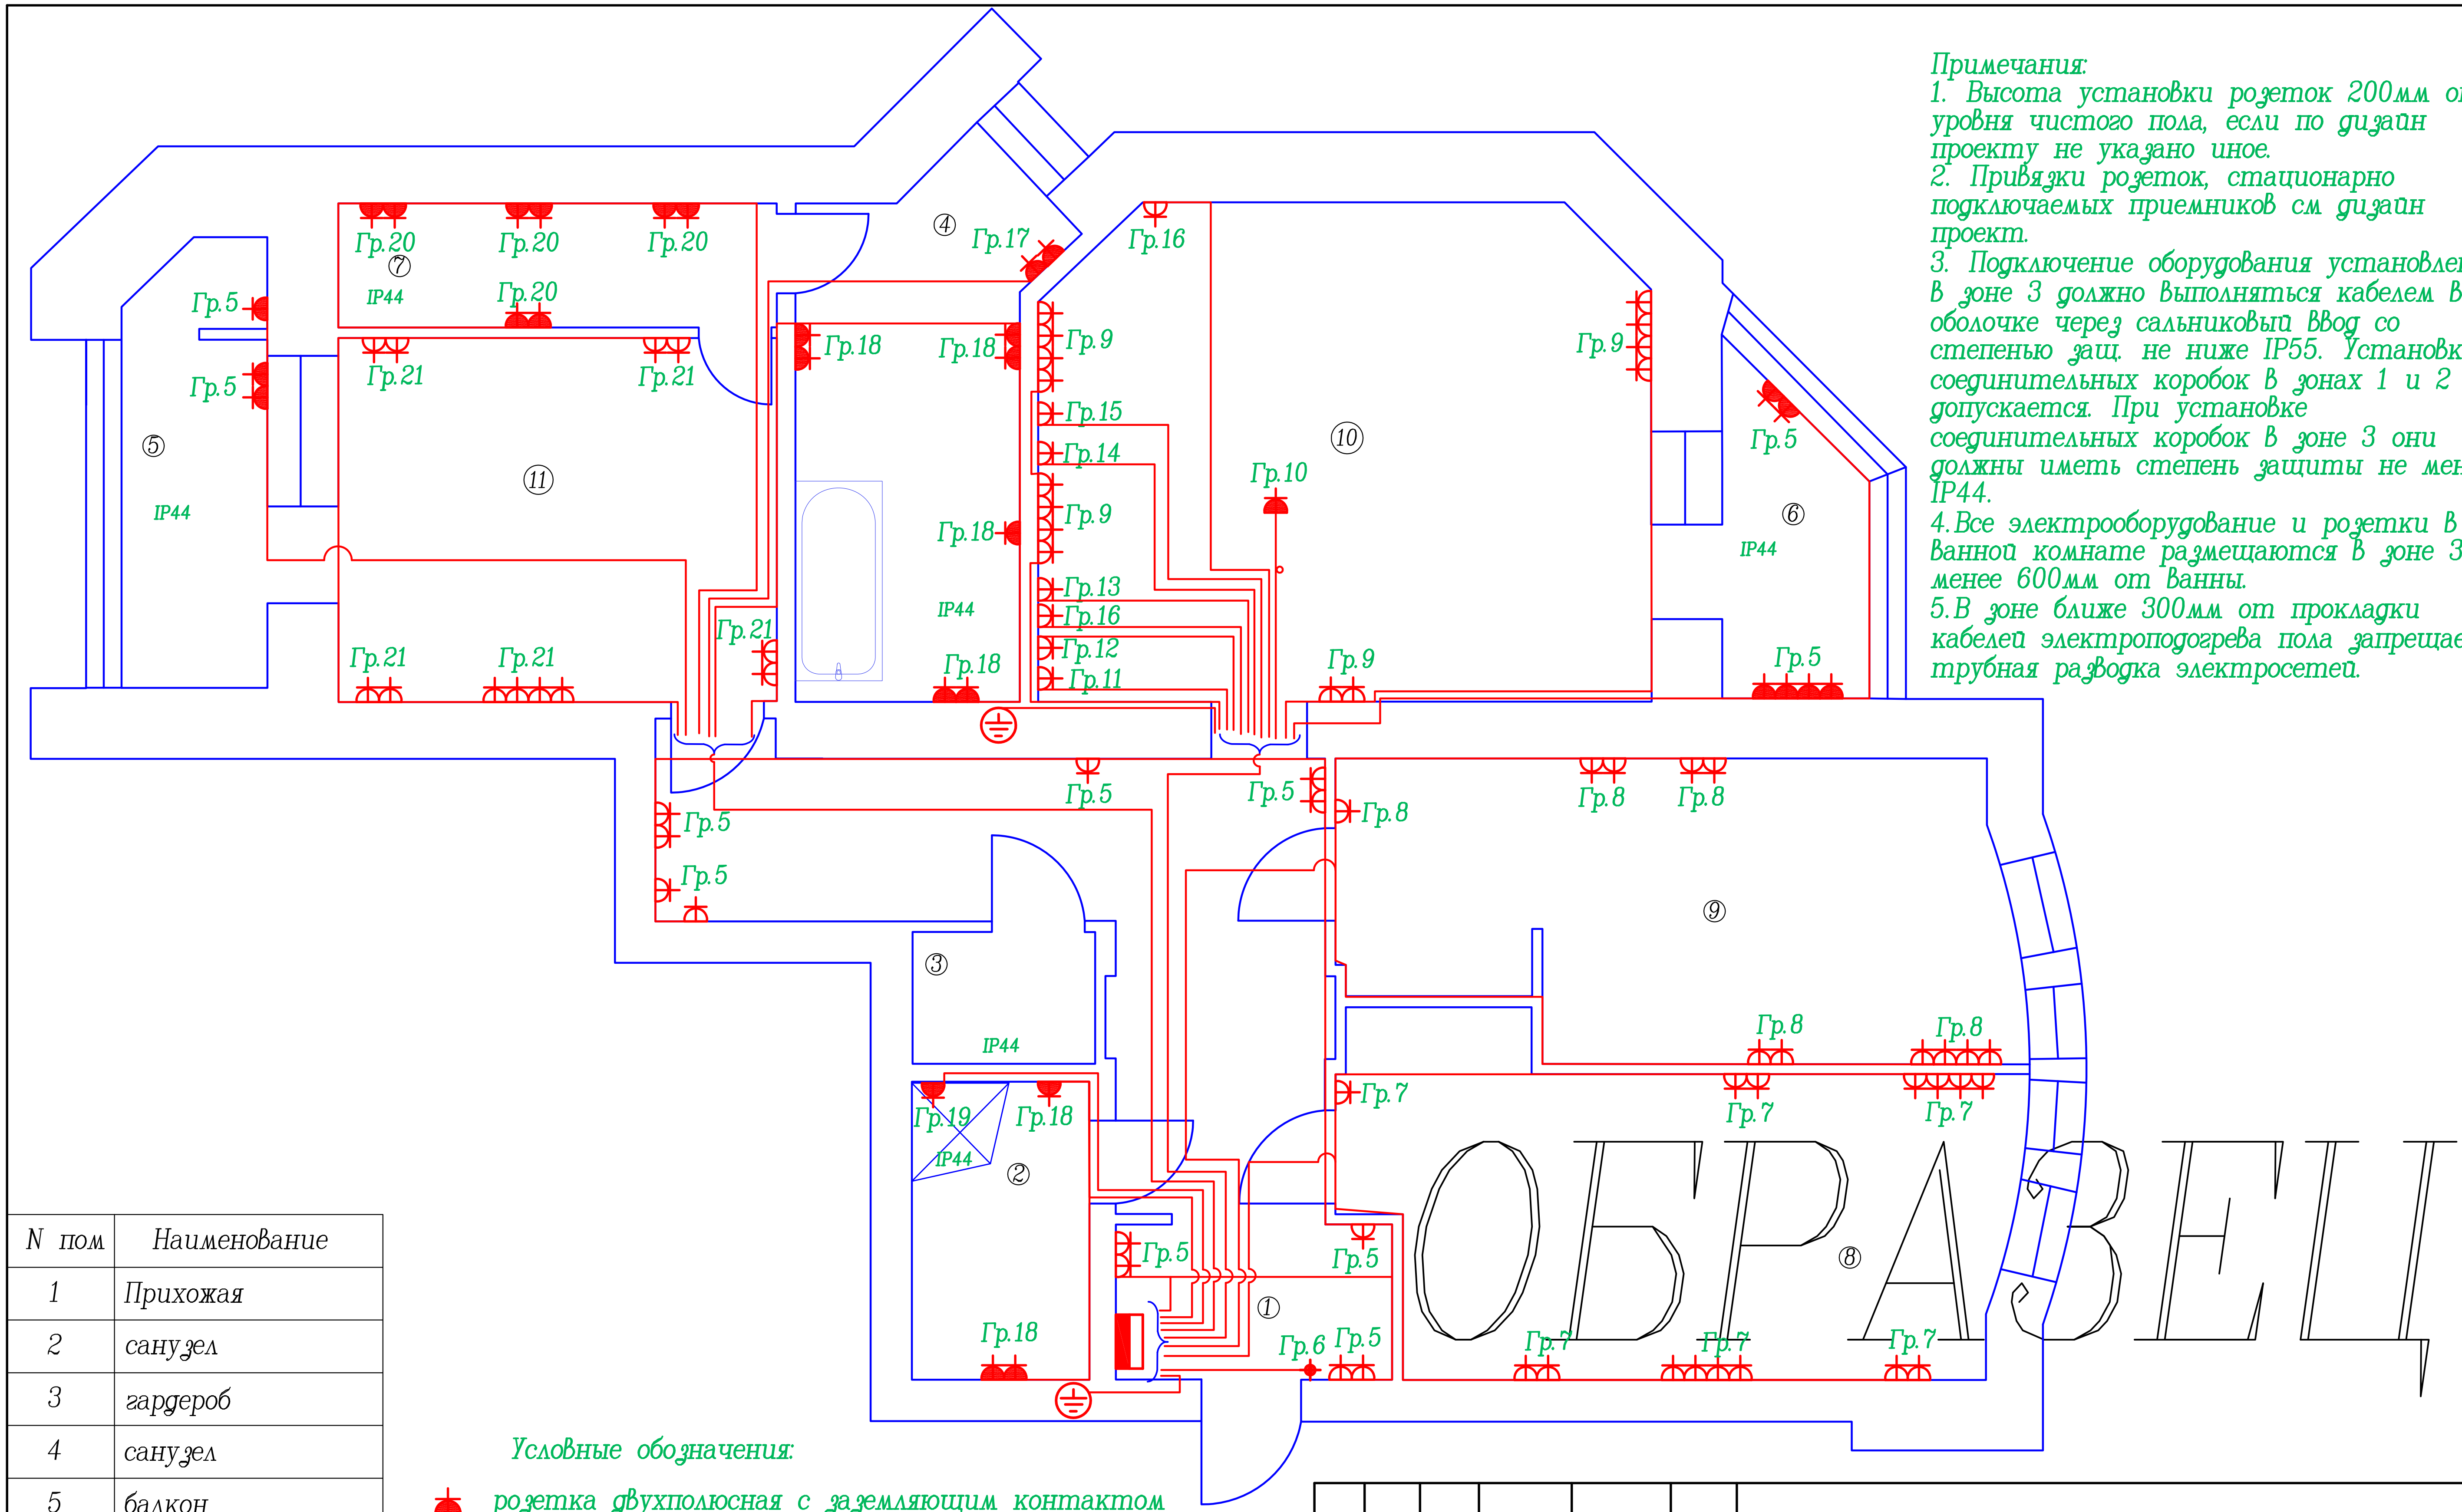

Примечания:

1. Высота установки розеток 200мм от уровня чистого пола, если по дизайн проекту не указано иное.
2. Привязки розеток, стационарно подключаемых приемников см дизайн проект.
3. Подключение оборудования установленного в зоне 3 должно выполняться кабелем в ПВХ оболочке через сальниковый ввод со степенью защ. не ниже IP55. Установка соединительных коробок в зонах 1 и 2 не допускается. При установке соединительных коробок в зоне 3 они должны иметь степень защиты не менее IP44.
4. Все электрооборудование и розетки в ванной комнате размещаются в зоне 3 не менее 600мм от ванны.
5. В зоне ближе 300мм от прокладки кабелей электроподогрева пола запрещается трубная разводка электросетей.

N пом	Наименование
1	Прихожая
2	санузел
3	гардероб
4	санузел
5	балкон
6	балкон
7	гардероб
8	комната
9	комната
10	кухня
11	комната

Условные обозначения:

- розетка двухполюсная с заземляющим контактом IP44, с крышкой
- розетка двухполюсная с заземляющим контактом
- квартирный силовой щит h=1,8 (верх)
- КУП

изм	к. уч	лист	N док	подп.	дата
ГИП		Грувер			
Разработал		Жуковец			
Проверил					

ЭОМ

Заказчик :

Объект: Квартира по адресу: МО, г. Королев

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РД	3	4

План расположения оборудования и сети электроосвещения

ООО "УК МегаполисСтрой"