


Условные обозначения:

- Выключатель огнотролосн 1 класв IP20
- Выключатель огнотролосн 2 класв IP20
- Выключатель огнотролосн 1 класв. проходнои IP20
- Выключатель огнотролосн 1 класв IP44
- Люстра или погрбеенон светилъник
- светилъник настенный (бра)
- точечный светилъник
- светилъник с галъчиком гръженнн
- светилъник коммунесценный
- Выпуск для погрклученнн погрсветлнн

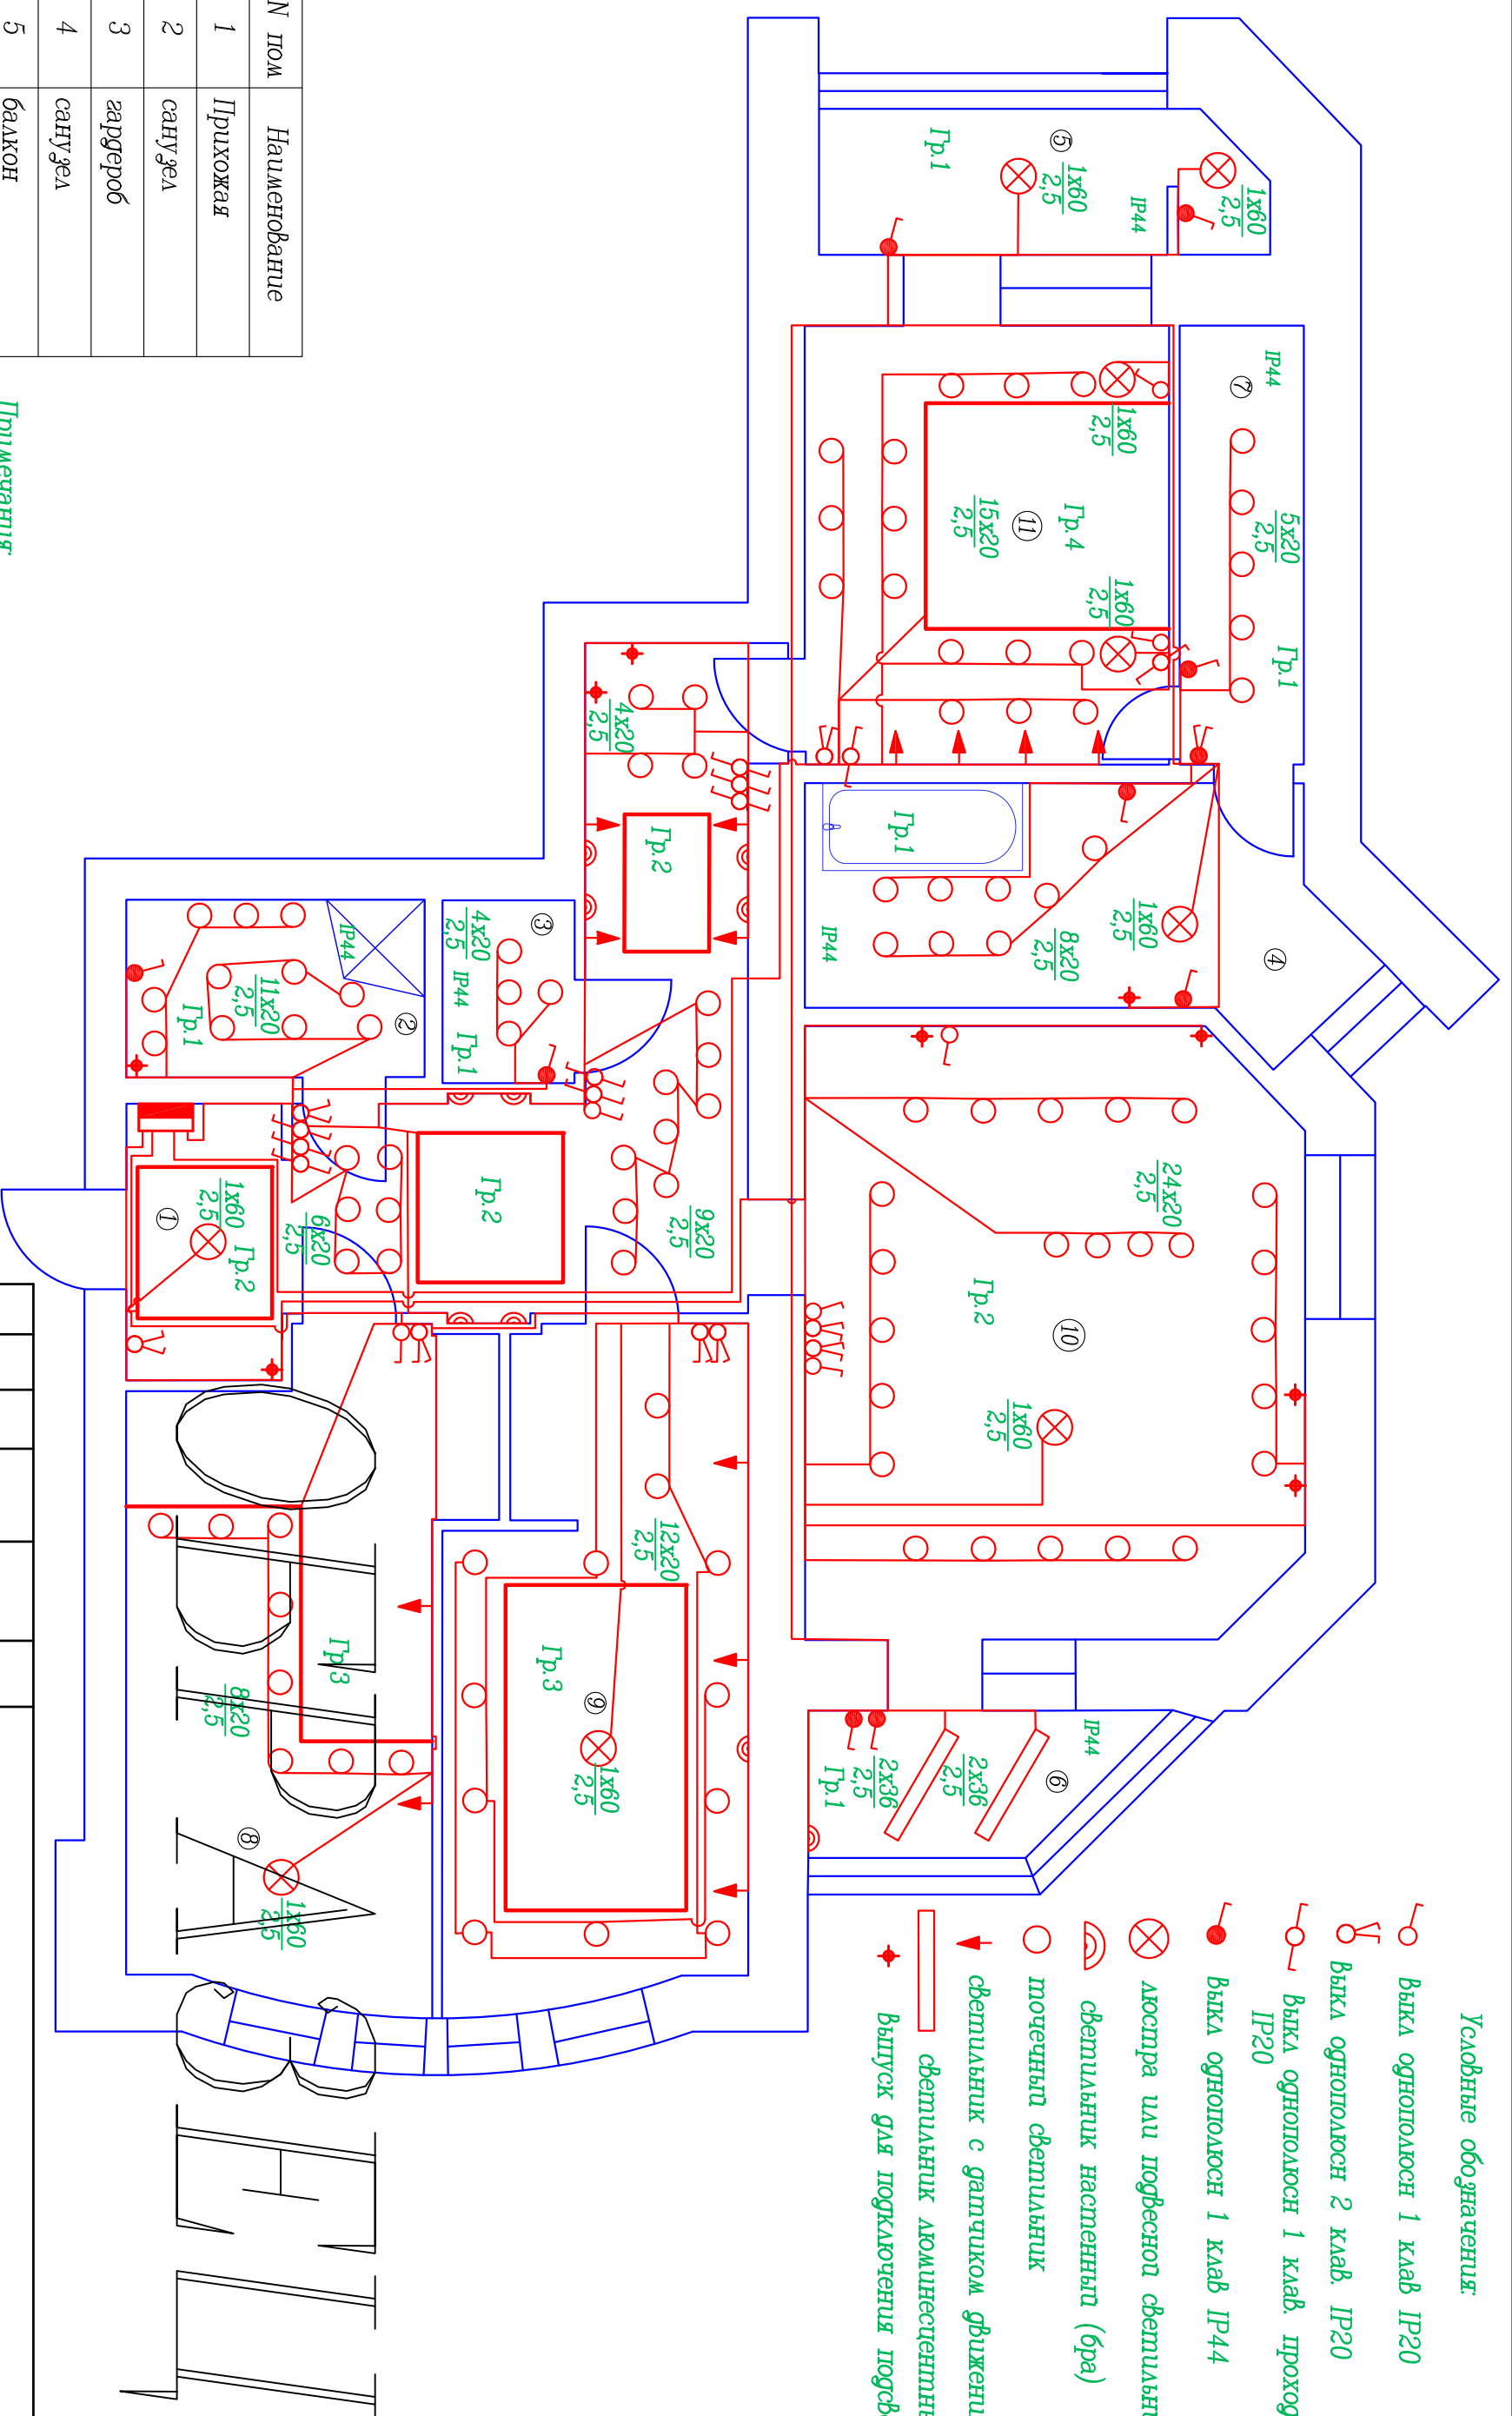

N пом	Наименование
1	Прихожая
2	санузел
3	загрероб
4	санузел
5	балкон
6	балкон
7	загрероб
8	комната
9	комната
10	кухня
11	комната

- Примечания:
- Высота установки выключателей 900мм от уровня чистого пола, если по гуданн проекту не укзано инос.
 - Стеленъ, затушнн светилъников в ваннои комнатне, балконе не нуке IP44.
 - Прнвнзку светилъников, и выключателен в соотвештннн с гуданн проектом, за уклученнем ваннои комнатнн, балкона внупрнн помешеннн которнх уклученнн выключателен не допускаелнн.
 - Для разводркн освещенннн уклучаевоать кабели 3x1,5.

ЭОМ

Заказчик :

Имя к уч алект	N док	полп	дата	Объект: Квартира по адресу: МО,г.Королев	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
И.И.И.	Гр.В.В.	И.И.И.		МО,г.Королев	РД	4	4
Работавшн	Жуковец			План расположения оборудования и розеточной сети			
Провернн							



ООО "УК
МетанолнСтрой"